

Sitno, dnia 20.03.2024 r.

Znak sprawy: **RI.271.5.2024**

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu –

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej w Gminie Sitno”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) **Zamawiający – Gmina Sitno, Sitno 73, 22-424 Sitno, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 15.03.2024 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada aktualną analizę wody surowej na poszczególnych ujęciach wody?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak posiada - do wglądu w Urzędzie Gminy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada dokumentacje techniczne poszczególnych hydroforni?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie posiada.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada mapę sytuacyjną z lokalizacją planowanego odwiertu pod nową studnię głębinową w miejscowości Sitno?

Odpowiedź Zamawiającego: Mapka poglądowa w załączeniu do pisma.

Pytanie 4

Brak w kosztorysie oraz PFU modernizacji układu sterowania automatyką oraz instalacji elektrycznych w hydroforni Sitno Czy należy przyjąć w wycenie modernizację układu sterowania pracą hydroforni , jeśli tak to jaki ma obejmować zakres?

Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć w wycenie modernizację układu sterowania pracą hydroforni związaną z wykonaniem nowego odwiertu.

Pytanie 5

PFU i kosztorys zakładają prace remontowe przy dwóch zbiornikach wyrównawczych (pojemność 150m³x2) – przygotowanie powierzchni i malowanie farbami fasadowymi (2 razy) - powierzchnia ok. 190 m². Pytanie jaka jest konstrukcja w/w zbiorników na ujęciu w Sitnie ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zbiorniki są żelbetowe z dociepleniem styropianem i tynkiem cienkowarstwowym.

Pytanie 6


Pompownia w miejscowości Janówka Wykonanie sieciowej podziemnej pompowni wody z lampą UV mającej na celu tłoczenie wody z sieci wodociągowej ujęcia w Sitnie do miejscowości Stanisławka , w celu doboru takiego zestawu proszę o podanie zapotrzebowania na wodę w m³/h oraz zapotrzebowanie dobowe dla miejscowości Stanisławka.

Odpowiedź Zamawiającego: Zapotrzebowanie na wodę to 30m³/h, natomiast dobowe zapotrzebowanie wynosi około 60m³.

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Seń

GMINA SITNO
SITNO 73, 22-424 SITNO
tel. 84 611 23 27, fax 84 611 23 08
NIP 922-29-42-612, REGON 950368575

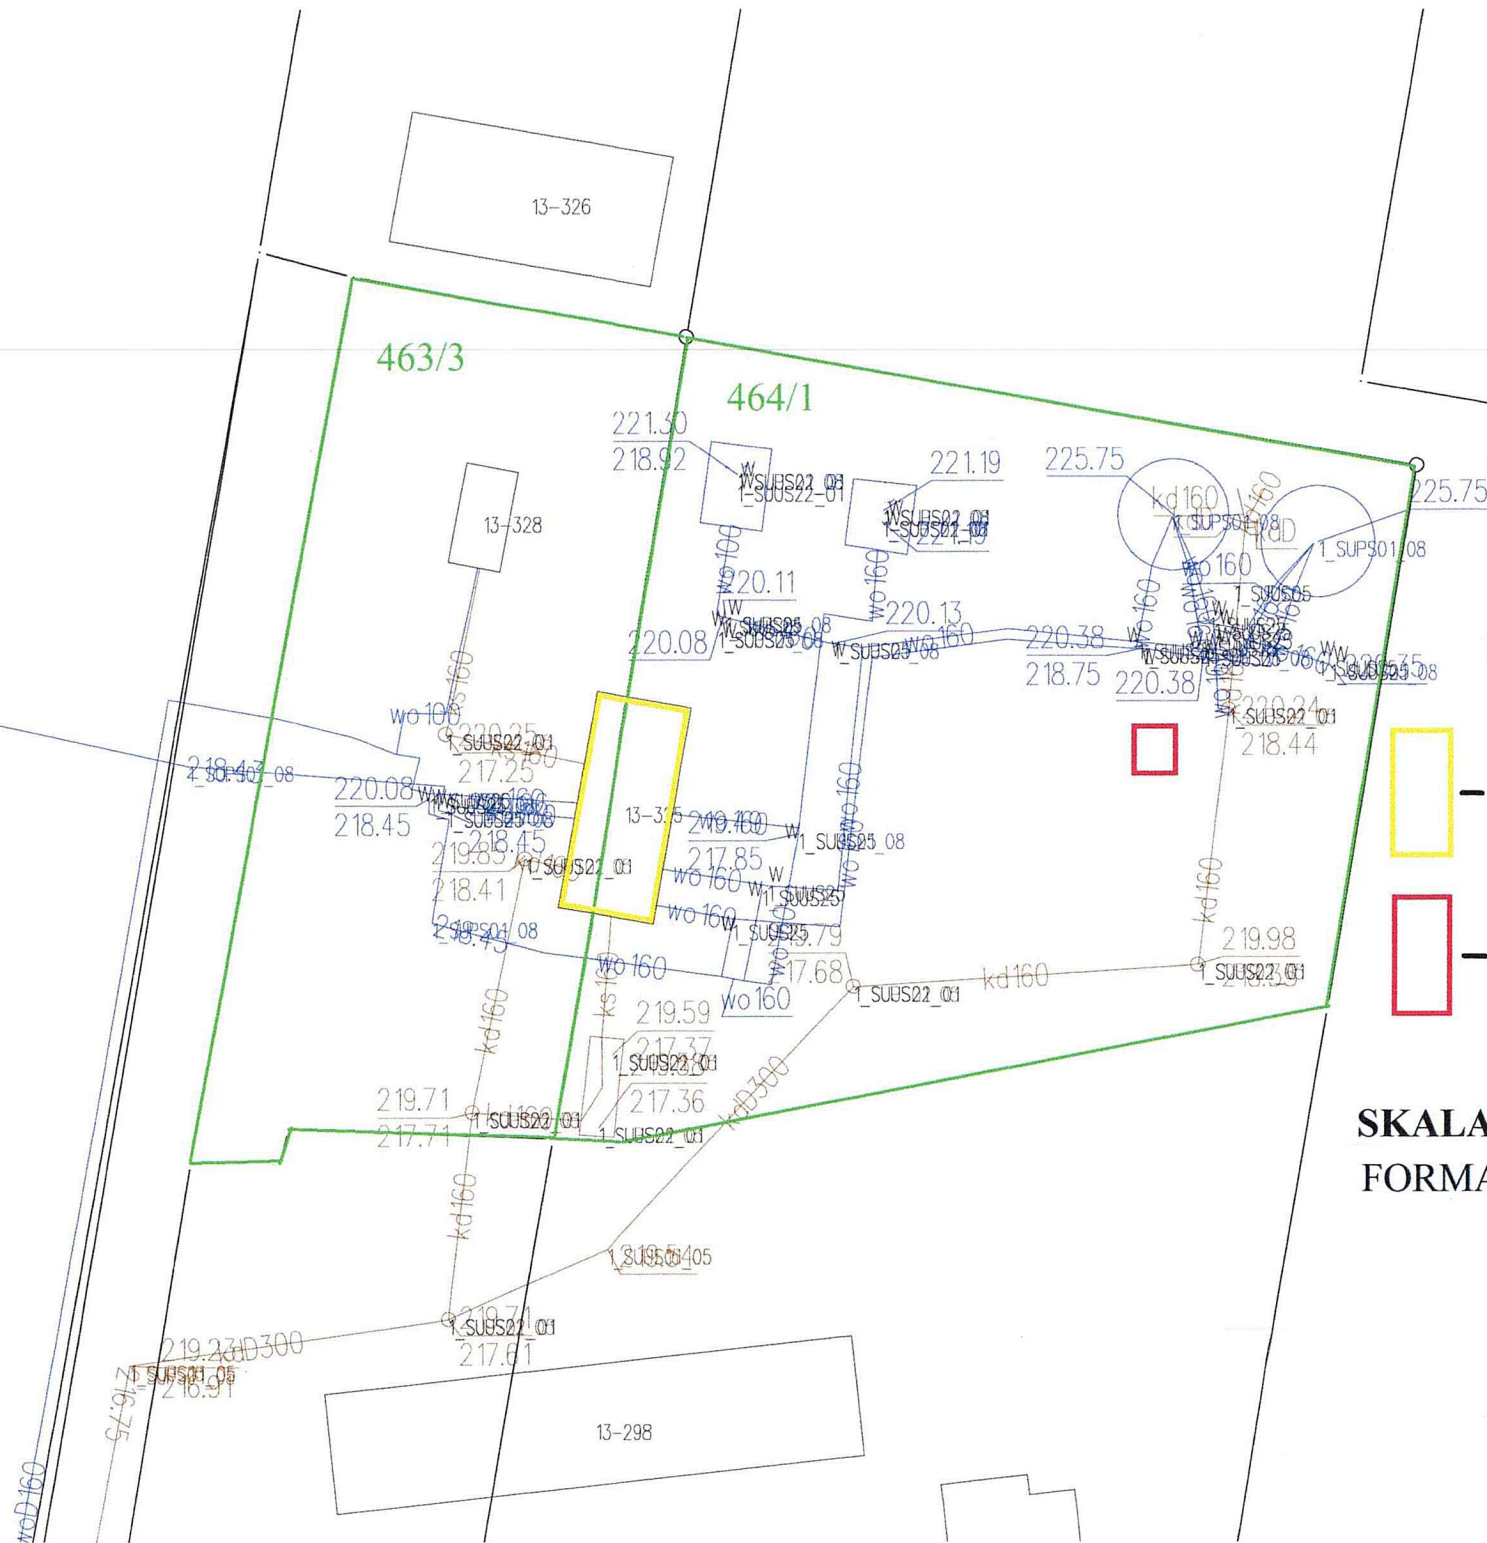

LEGENDA

BUDYNEK HYDROForni SITNO

PLANOWANA
-LOKALIZACJA
NOWEGO ODWIERTU

SKALA 1:500
FORMAT A4